


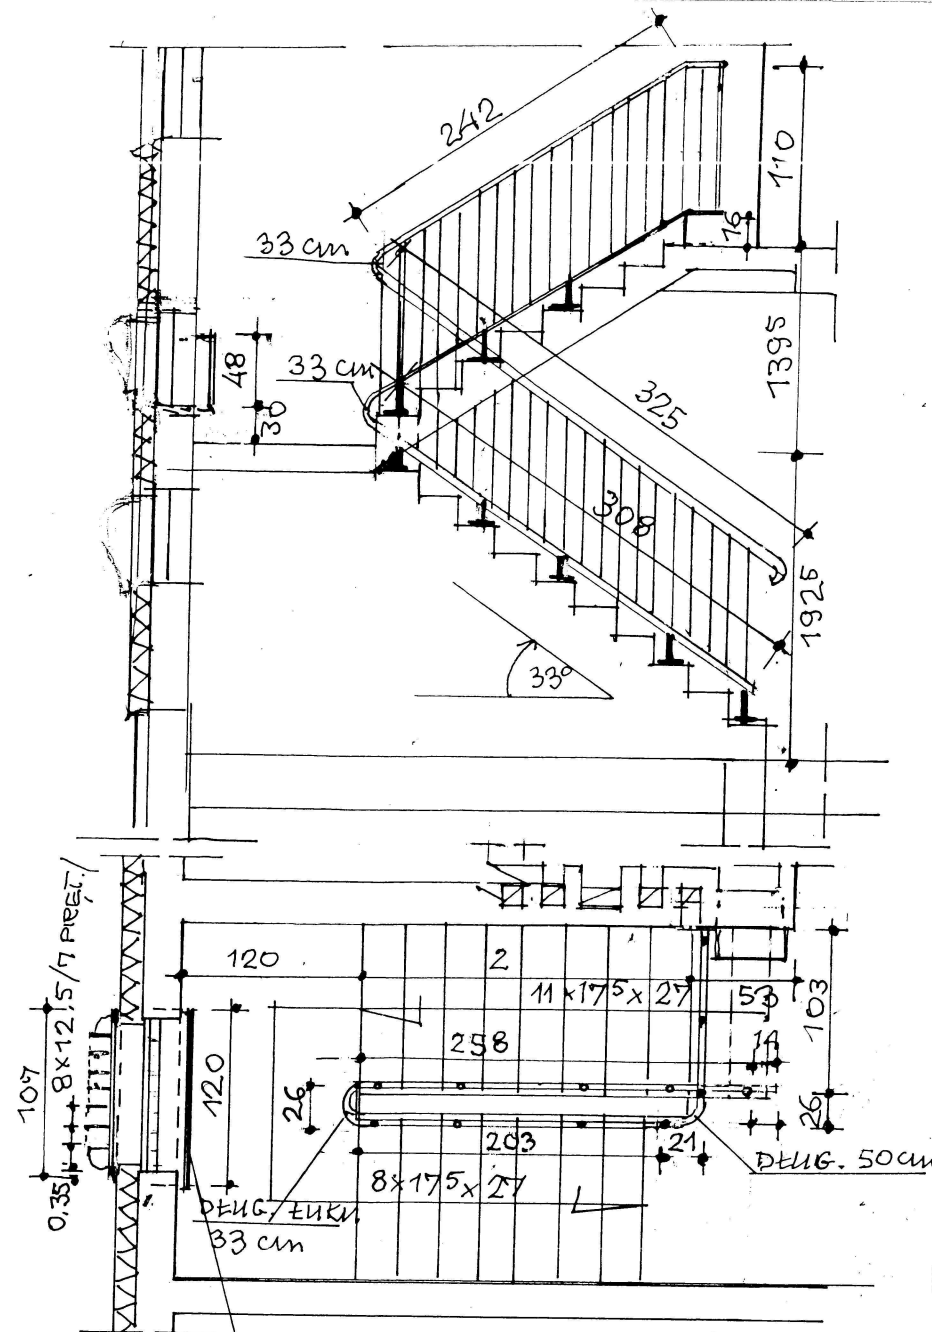


KRATA ZABEZP. NA PODEŚCIE
RZUT I PRZEKROJ 1/50

NR EL.	RODZAJ PROFILU	CIĘŻAR KG/MB	DŁUG. EL. MB	IL. SZT.	DŁUG. CAŁK. MB	CIĘŻAR CAŁK. KG
1	RURKA ZEST. NIERDZ. Ø40/3	2.28	6.61	-	6.61	15.00
2	Ø 30/5	1.18	6.75	-	6.75	8.00
3	Ø 13	1.04	1.00	53	53.00	55.20
4	Ø 35/6	1.65	6.65	-	6.65	11.00
5	Ø 17	1.78	0.30	12	3.60	6.40
6	Ø 80/8	4.40	0.08	12	0.84	3.70
POZ. 2-6 CIĘŻAR 84.30						

WYCIERACZKA STALOWA - WYM. 60x45 cm


OSADZONA W ZAGŁĘBIENIU NA PODEŚCIE ZEWNĘTRZNYM (8 cm) - ODWODNIONYM RURKĄ DRENARSKĄ Ø 5 cm.

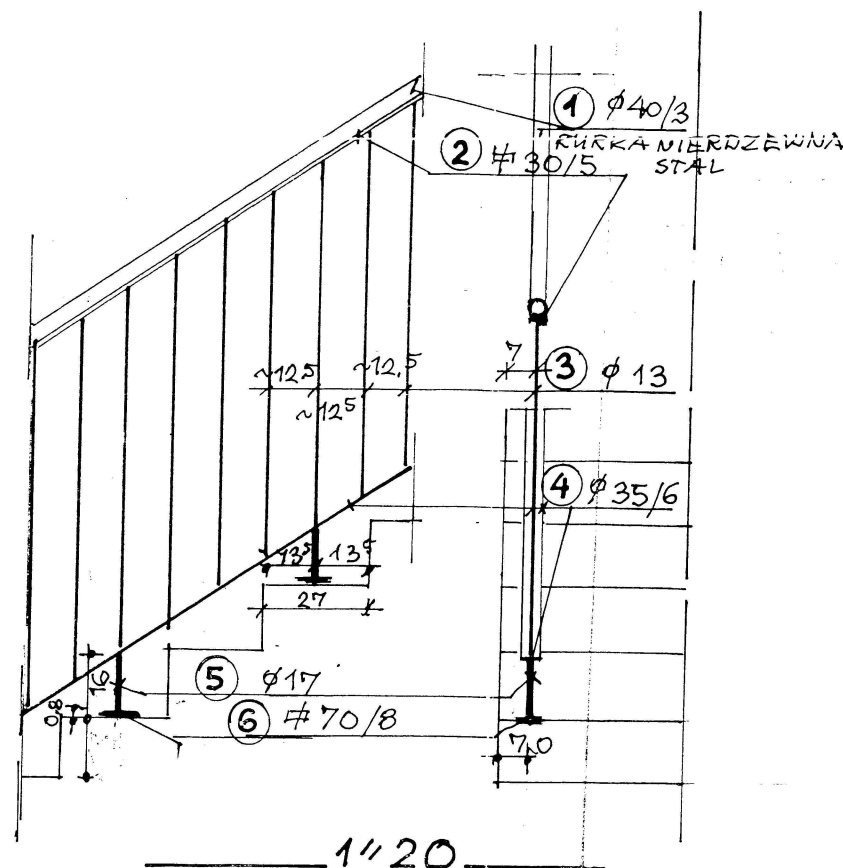


BALUSTRADA STALOWA, SPAWANA
POCHWYT Z RURKI ZE STALI NIERDZEW.
ELEMENTY STALOWE - ODDEZWIĆ
ZAGWINTOWAĆ, MALOWAĆ FARBĄ DO
METALU, W KOLORZE JASNO-BEŻOWYM.
MOCOWANIE DO STOPNI - PRZYKRĘCENIE
ŚRUBAMI STAL. ROZPOROW. ROZETKI STAL.

BALUSTRADA SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH

KRATA WEWN. OKNA NAD PODESTEM SCH.

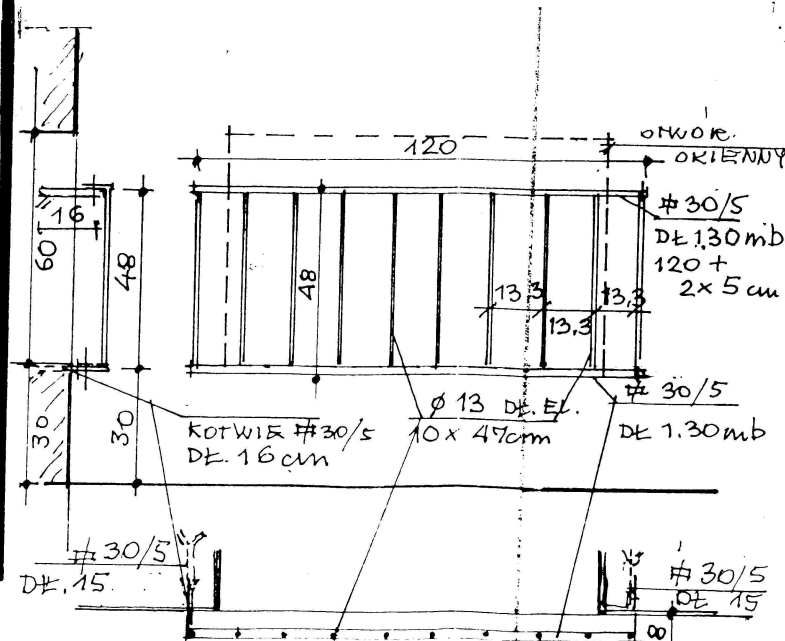


KRATA OKIEN ZEWNĘTRZNYCH

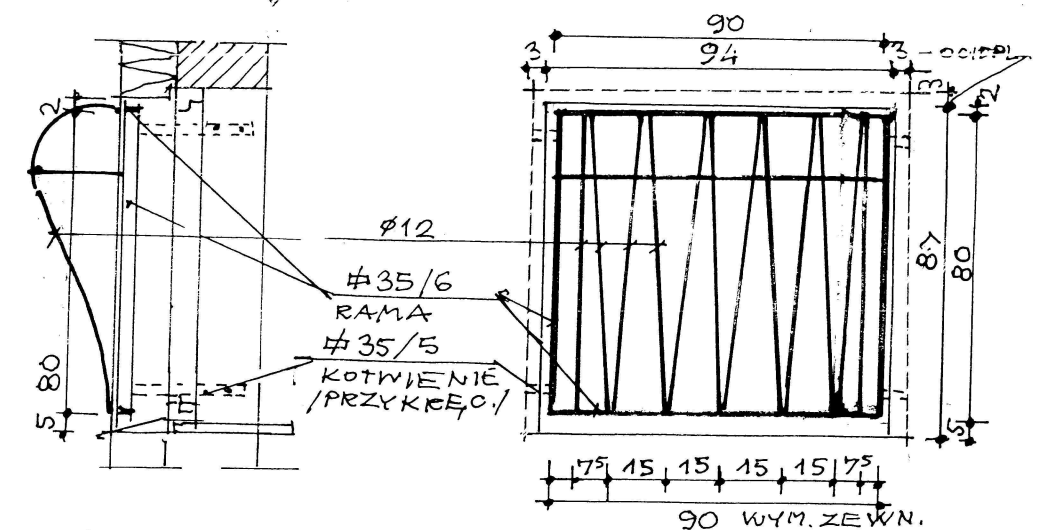

KRATA STAL. SPAWANA
DLA OKIEN 100/90 i 100/60, WYMIARY 90/80 i 90/50
WYKONAĆ: KRATY 90/80 - 8 SZT. - DLA OKIEN 100/90
KRATY 90/50 - 3 SZT. DLA OKIEN 100/60

DASZEK NADWEJŚCIOWY

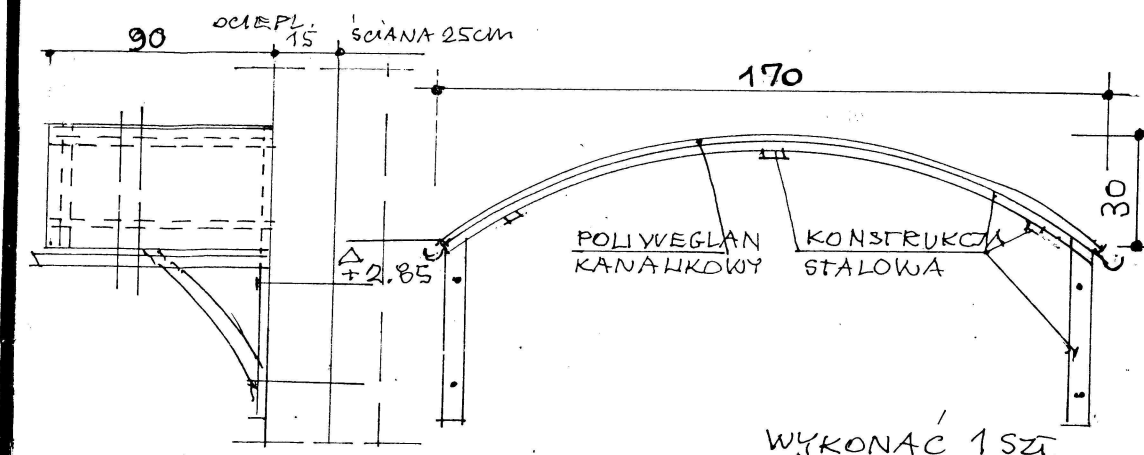

DASZEK Z POLIWĘGLANU KANAŁKOWEGO, NA KONSTR. STAL.
MALOWANEJ W KOLORZE ALUMINIUM. MOCOW. DO ŚC. NOSNEJ
WYMIARY: DŁUG. POLIWĘGLANU - WYS. 30 cm.
SZEROKOŚĆ 1.70 m, WYSIEB - 90 cm OD OCIEPLENIA
WYKONAĆ 1 SZT. - 1.70 SZER. OD WYS. 2.85 - NAD OKNEM.

KLAMRY WYŁAZOWE

WYMIARY: 40 x 20 (+ 12 ZAKOTWIENIE W ŚCIANIE)
MOCOWAĆ CO 30 cm, OD WYS. 80 cm NAD PODŁOGĄ
WYKONAĆ 10 SZTUK

ZAKŁAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW W KIELCACH - MGR INŻ. ADAM MARZEC

Projektował	mgr inż. arch. Zofia Polak	Numer uprawnień	497/KL/73	Podpis	Data
Sprawdził	mgr inż. arch. Maria Jackowska	470/80			05.2012
Inwestycja					

Rozbudowa oczyszczalni ścieków
w msc. GÓZD.

Obiekt Budynek prasy (6)

Przedmiot rysunku Elementy stalowe

Branża Architektura
Stadium P.B.
Numer rysunku 10