


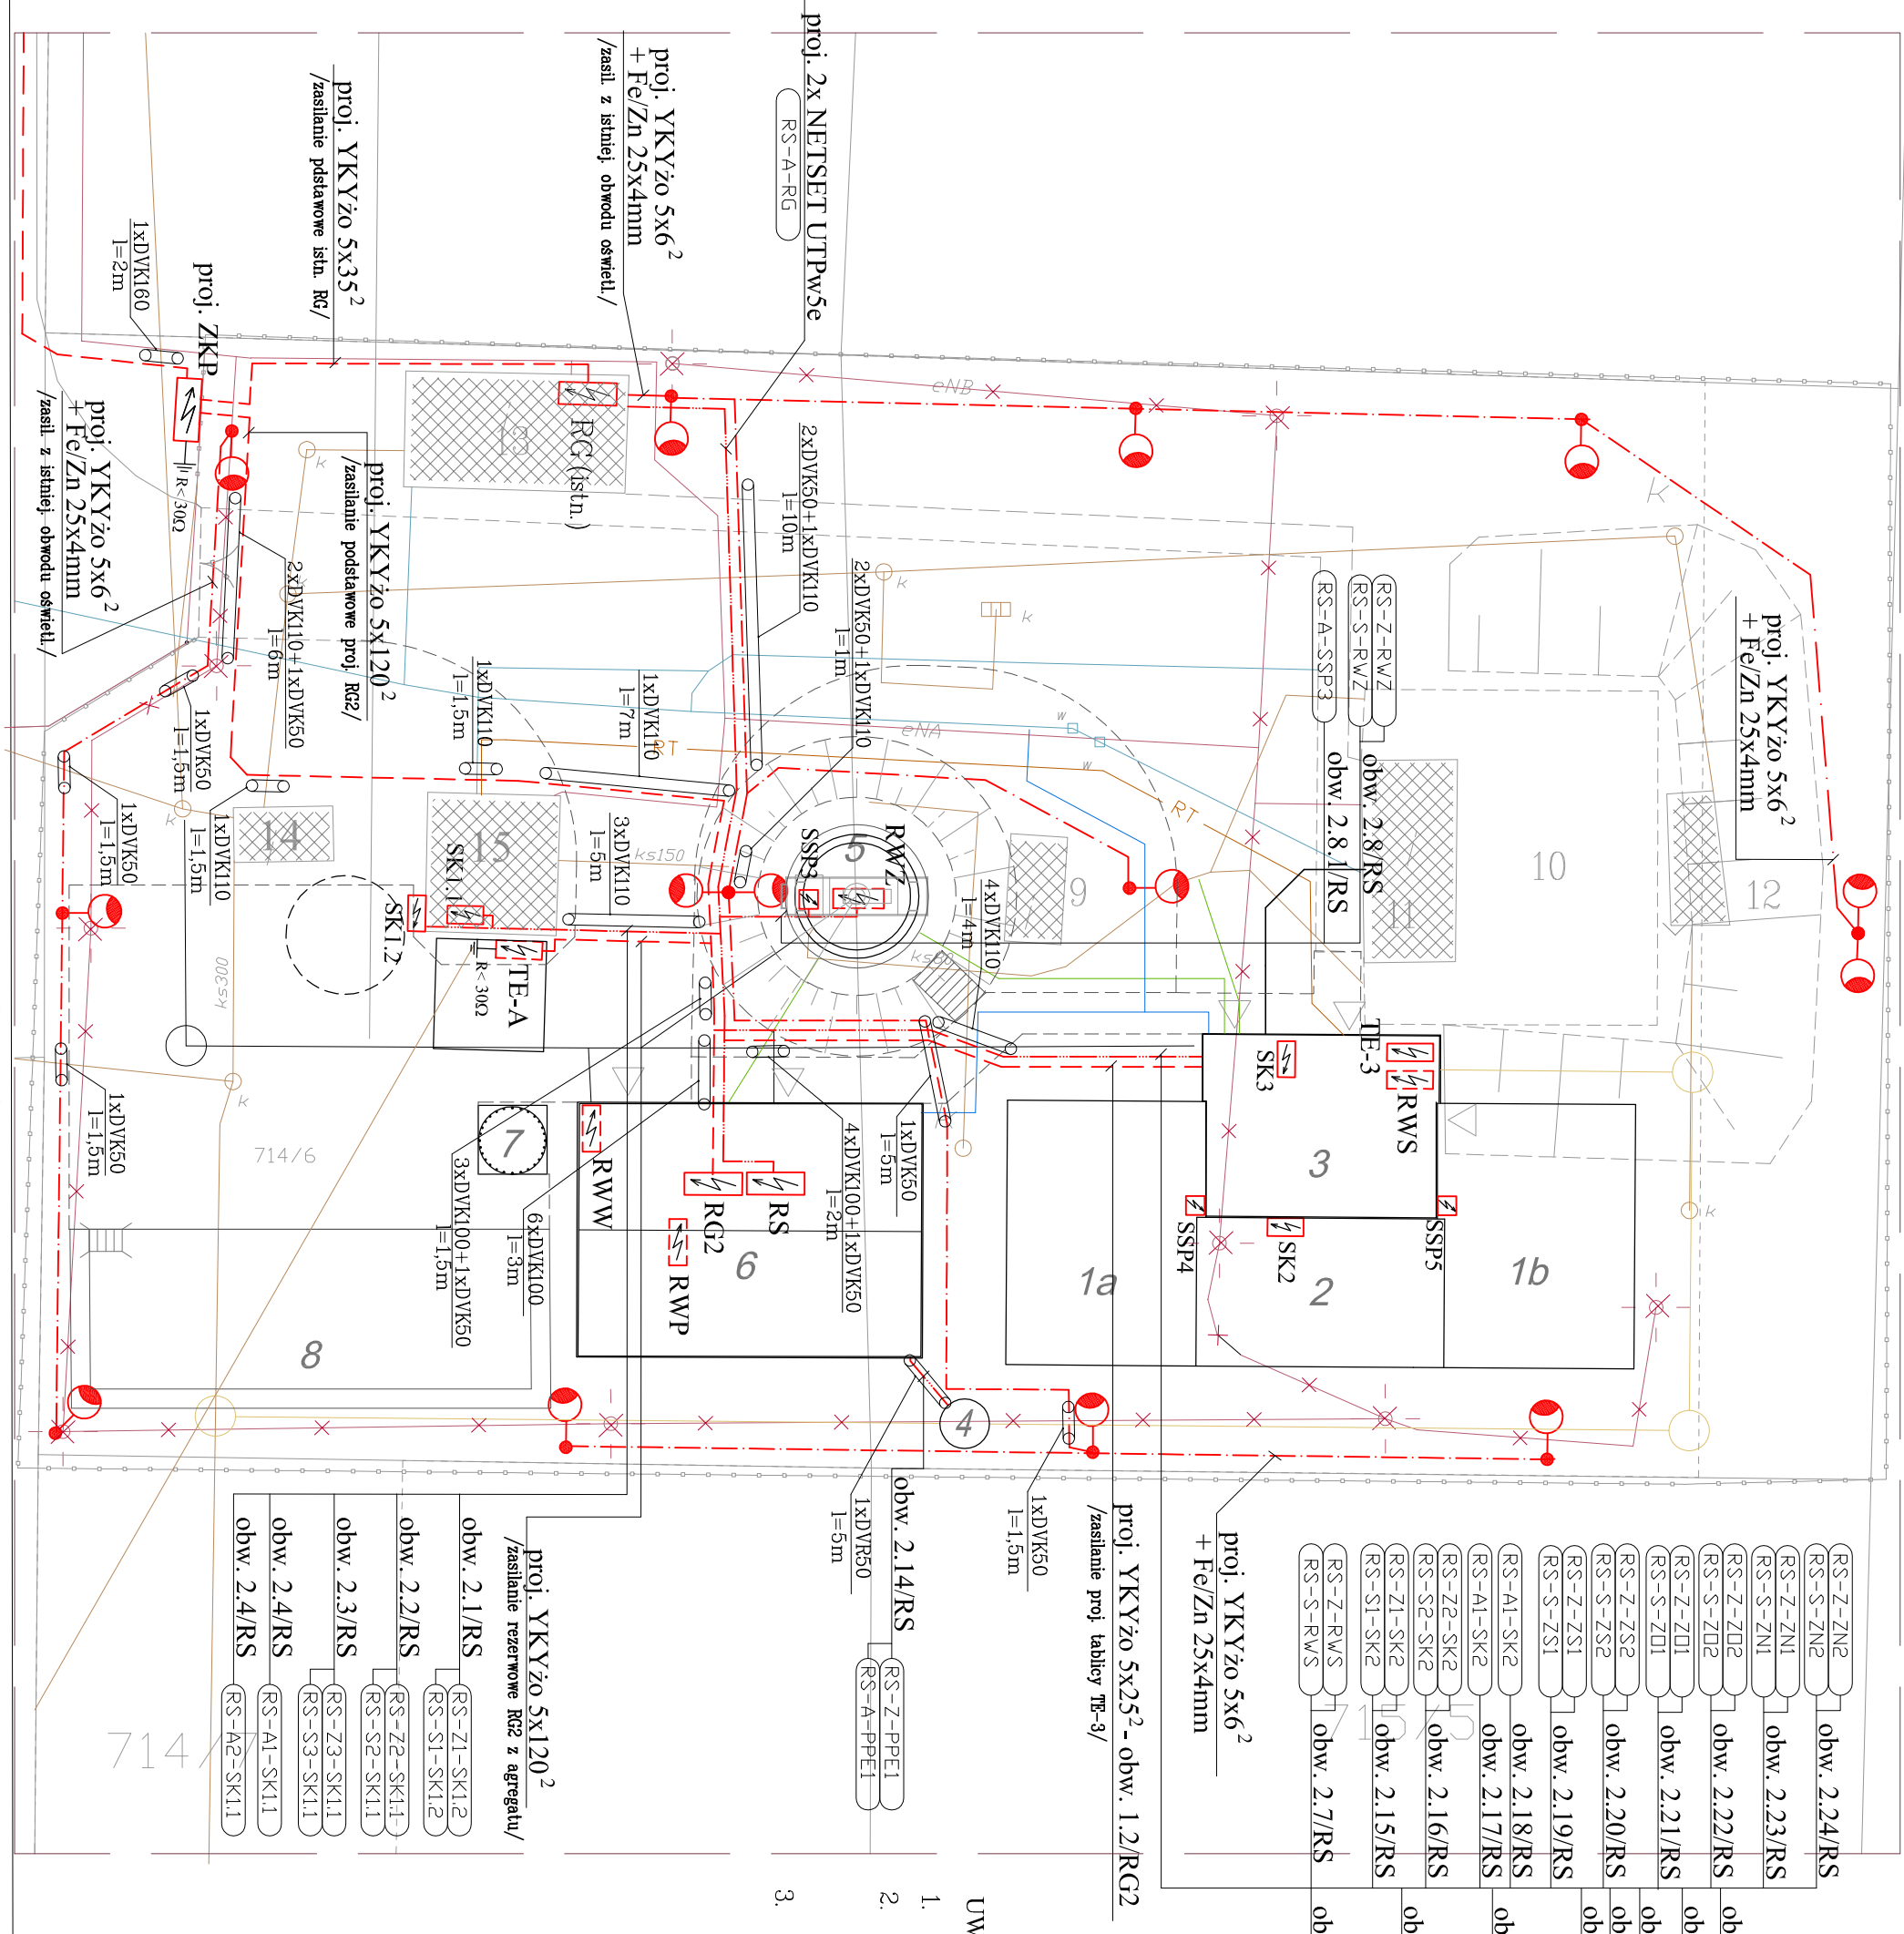

GI:

- obody kablowe wykonane zgodnie z normą PN-75/E-05125 i N SP-E-004 przebiegają przez kanał wentylacyjny, który jest zamknięty na tym etapie. W tym celu należy wykonać przekroje kanału wentylacyjnego, które będą miały kształt trapezoidalny. W tym celu należy wykonać przekroje kanału wentylacyjnego, które będą miały kształt trapezoidalny. W tym celu należy wykonać przekroje kanału wentylacyjnego, które będą miały kształt trapezoidalny.

**Ochrona przed działaniem pośrednim:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA**
układ sieci : TN-C-S

ZAKŁAD EKSPRYTYZY PROJEKTOWANIA OZNACZANI SCIEKÓW W KIEŁCACH - MGR INŻ. ADAM MAZUREC		Branża	
Opis	linię i znaczniki	elektrownia	
Wykonanie	Kryszyński Przemysław	Data	
Weryfikacja	mgr inż. Adam Mazurek	06.2012	
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości GOZD		Strona 1:500 1:250	
Słownik		Słownik	
Sieci zewnętrzne		Najmniejsza	
Zewnętrzne linie kablowe NN		F-05	