


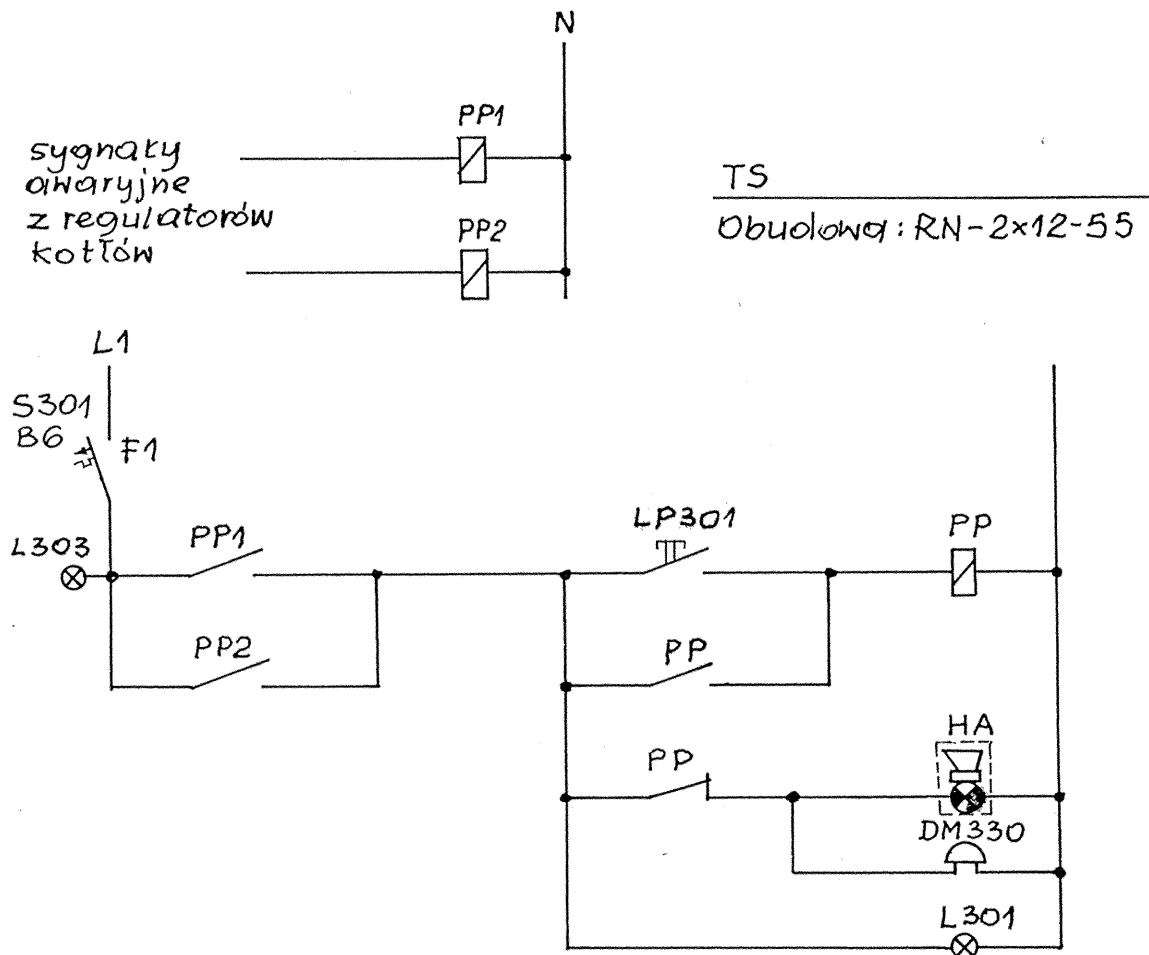

#### OZNACZENIA:

PP, PP1, PP2 - przekaźnik R15

HA - syrena alarmowa  
z lampą migową

#### Ochrona od porażień:

Szybkie wyłączenie zasilania i połączenia wyrównawcze.

Układ sieci: TN-S.

|              |                                                                  |        |         |
|--------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Obiekt:      | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Małęczynie<br>- sala gimnastyczna | Data:  | 07.2005 |
| Miejscowość: | Małęczyn, gm. Gózd<br>dz.nr 275                                  | Skala: |         |
| Treść:       | <b>Tablica stanów awaryjnych kotłów TS</b>                       |        |         |
| Projektował: | inż. Marian Mierzwa<br>upr. RA/65/81                             |        | Nr rys. |
| Sprawdził:   | mgr inż. Zbigniew Kara<br>upr. RA/66/85                          |        | 4       |